

	FİYAT İSTEME FORMU	Doküman No	04.02.FR.09
		Revizyon No	3
		Revizyon Tarihi	15.11.2019
		Yayın Tarihi	22.03.2019
		Sayfa No	1/1

İlgili Birim/İşletme Adı : **AFŞİN-ELBİSTAN B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ**

Talep No: BGA /18654-18678

SON TEKLİF VERME TARİH/ 28 /07/2025 SAAT 15:00' a kadar

Aşağıda cinsi,miktarı,evsafı,teknik ve idari şartları yazılı malzemeler,KİK 22.(d) maddesine göre satın alınacaktır. Fiyat Teklifinizi son teklif verme tarih ve saatine kadar faks, mail veya direk kapalı zarfla vermenizi rica ederiz. Web Adresi: www.euas.gov.tr

Fatih YANIK
Ticaret Şefi

FİYAT TEKLİFİ

Sıra	Malzeme	Miktar (Adet)	Birim Fiyatı (TL) (\$) (€)	Toplam Bedel (TL) (\$) (€)
1	TEKNİK ŞARTNAME ESASLARINDA MOTOR TARAFI ÇENE (H180) ALIMI	8		
2	TEKNİK ŞARTNAME ESASLARINDA MOTOR TARAFI BAĞLANTI PARÇASI (H180) ALIMI	8		
3	TEKNİK ŞARTNAME ESASLARINDA MAKARA (H180) ALIMI	6		
4	TEKNİK ŞARTNAME ESASLARINDA POMPA TARAFI ÇENE (H180) ALIMI	6		
5	TEKNİK ŞARTNAME ESASLARINDA MOTOR TARAFI ÇENE (H200) ALIMI	8		
6	TEKNİK ŞARTNAME ESASLARINDA POMPA TARAFI ÇENE (H200) ALIMI	8		
7	TEKNİK ŞARTNAME ESASLARINDA MOTOR TARAFI BAĞLANTI PARÇASI (H200) ALIMI	6		
8	TEKNİK ŞARTNAME ESASLARINDA MAKARA (H200) ALIMI	6		
Teklif Formu ile Teknik Şartnamede Onaylanıp Gönderilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen Teklif Mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.			KDV HARİÇ TOPLAM TUTAR:	

İlgili Personel : Tel: 0312 295 50 00

Dahili: 24061 Fax: 0344 524 25 80 - 82

E-Posta: atilla.ozsolak@euas.gov.tr

Teknik Konularda :Doğan AYDOS Dahili:24109

TEKLİF / ALIM ŞARTLARI

- 1- a)-Teklifler KDV hariç olarak verilecektir. b)-Alternatif tekliflerin değerlendirilmesinde alım komisyonu serbesttir.
- 2- Tekliflerin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren takvim günü olacaktır.
- 3- Malzemenin teslim süresi siparişe müteakip takvim günüdür.
- 4- Geçerli ve en uygun tekliflerfiyata göre değerlendirilecek veya eksiltme istenebilecektir.
- 5- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyad veya Ticaret ünvanı Yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır. Kaşe veya ad soyad ile imza olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 6- Komisyon kararlarında (% 5,69) sözleşme yapılması halinde (% 9,48) damga vergisi yükleniciye aittir.
- 7- Tekliflerde sigorta, nakliye, güvenlik vs giderler yükleniciye aittir.
- 8- İdare, alımı iptal edip etmemekte alımın bir kısmını alıp almamakta serbesttir.

Mal alım şartlarını okudum ve kabul ediyorum. Söz konusu işin tamamı için birim fiyatlar üzerinden teklif ettiğim KDV hariçTL yalnızTL olup, teklifimizin kabulünü arz ederim.

Tarih...../...../2025

İstekli Firma Ad / Unvan Kaşe

ve imza

TEKNİK ŞARTNAME

1-KONU

Afşin-Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğü'nün ihtiyacı olan Baca Gazı Arıtma Bakım Servisi alçı taşı çamuru transfer pompasında işletme suyu pompasında kullanılmak üzere Flender EUPEX N-H 180 ve H 200 kaplin yedeklerinin işletme ambarına teslimi şekilde alımı işidir.

2- KAPSAM

Bu şartname kaplin yedeklerinin temini işine ait; teknik özellikleri ve miktarı ile muayene ve testler şartlarını kapsar.

3-TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE MİKTARI

3.1. İşin Miktarı:

Sıra No	EÜAŞ Ambar Kodu	Malzeme Adı	Part No	Miktar (adet)
1	3299169010601	Motor Tarafı Çene (H 180)	1	8
2	3299170010602	Motor Tarafı Bağlantı Parçası (H 180)	7	8
3	3299171010603	Makara (H 180)	6	6
4	3299172010604	Pompa Tarafı Çene (H 180)	5	6
5	3236H35163800	Motor Tarafı Çene (H 200)	1	8
6	3236H35101600	Pompa Tarafı Çene (H 200)	5	8
7	3236K35161100	Motor Tarafı Bağlantı Parçası (H 200)	7	6
8	3236L35102100	Makara (H 200)	6	6

Type HDS

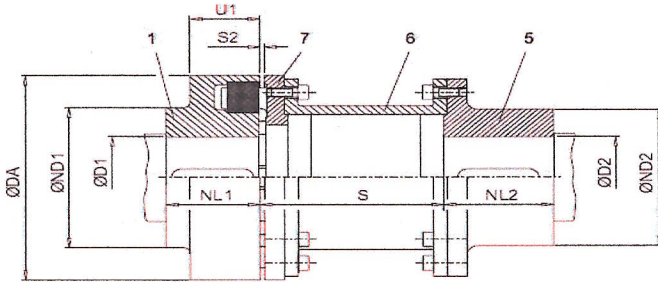


Figure A-2: Type HDS

- 1 Coupling part 1
- 5 Coupling part 5
- 6 Coupling part 6
- 7 Coupling part 7

Ölçü	Hız (rpm)	D1 (max) mm	D2 (max) mm	DA mm	ND1 mm	ND2 mm	NL1 mm	NL2 mm	S2 mm	S mm	U1 mm
180	4500	80	80	180	125	125	70	80	6	180	42
200	4000	85	90	200	140	140	80	90	6	180	47

3.1.1. Alımı yapılacak olan kaplin yedekleri yukarıdaki tabloda belirtilen özellikleri sağlayacaktır.

3.1.2 Kaplinler işlenmemiş plot delik olacaktır.

NOT: Her iki kaplin için de 8 takım kaplin takozu malzemelerle birlikte teslim edilecektir.

4- MUAYENE VE TESTLER

4.1. İşletme Müdürlüğüne teslim edilen kaplin yedekleri teknik şartname hükümlerine göre kontrolleri yapılacak malzemelerin teknik şartnameye göre uygun bulunması durumunda kabul işlemlerine geçilecektir. Bu kontrollerde teknik şartnameye uygun olmayan malzemeler reddedilecektir. Reddedilen malzemeler, yüklenici tarafından yenileriyle değiştirilecektir. Reddedilen malzemeler en fazla 1 (bir) defa değiştirilecektir. Yüklenicinin, hasarlı veya kusurlu malzemelerin yerine getirdiği malzemelerde de sorun olması halinde İşletme Müdürlüğü siparişi feshedebilecektir.

DİĞER HUSUSLAR

1-KAPSAM

Bu şartname; Flender EUPEX N-H 180 ve H 200 kaplin yedeklerinin temini işi için fiyat, ambalaj ve nakliye, teslim yeri ve süresi ile ödeme maddelerini kapsar.

2. FİYAT

İstekliler, söz konusu malzemelere İşletme Müdürlüğü teslimi olarak, TL veya TL dönüştürülebilir para cinsinden birim fiyat vereceklerdir. Değerlendirme toplam fiyat üzerinden yapılacaktır. Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.

3-AMBALAJ VE NAKLİYE

Temin edilecek malzemelerin sevkiyatı, ulusal/uluslararası nakliyeye ve depolamaya uygun yüklenici tarafından taşıma esnasında ve stokta zarar görmeyecek şekilde ambalajlanmış olarak yapılacaktır. Temin edilecek malzemeler için nakliyeden kaynaklı tüm masraf ve sorumluluk yükleniciye aittir. Nakliyeden dolayı zarar görmüş malzemelerin kabulü yapılmayacaktır.

4-TESLİM YERİ ve SÜRESİ

Teslim Yeri; Afşin-Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğü ambarı veya İşletme Müdürlüğünce santral sahası içinde gösterilecek yerdir.

İşin süresi: Yüklenici siparişe müteakiben malzemeleri 60 takvim günü içerisinde işletme Müdürlüğümüz ambarına teslim edecektir.

5-ÖDEME

Malzemelerin teslimine müteakip İşletme Müdürlüğü ödeme planına göre ödeme yapılacaktır.

Ek-1 : Kaplin Yedeklerine ait Ölçü Tablosu

Doğan AYDOS

Makine Mühendisi

Çağrı KILINÇ

Başmühendis

Type HDS

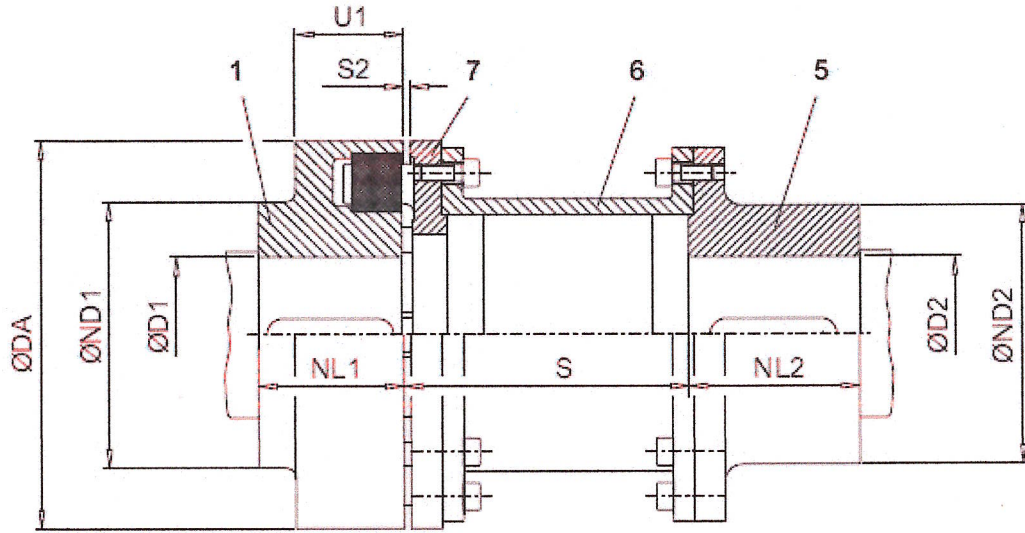


Figure A-2: Type HDS

- 1 Coupling part 1
- 5 Coupling part 5
- 6 Coupling part 6
- 7 Coupling part 7

Ölçü	Hız (rpm)	D1 (max) mm	D2 (max) mm	DA mm	ND1 mm	ND2 mm	NL1 mm	NL2 mm	S2 mm	S mm	U1 mm
180	4500	80	80	180	125	125	70	80	6	180	42
200	4000	85	90	200	140	140	80	90	6	180	47

[Handwritten signature]