

	FİYAT İSTEME FORMU	Doküman No	04.02.FR.09
		Revizyon No	3
		Revizyon Tarihi	15.11.2019
		Yayın Tarihi	22.03.2019
		Sayfa No	1/1

İlgili Birim/İşletme Adı : **AFŞİN-ELBİSTAN B TERMİK SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ**

Talep No: BGA /19268

SON TEKLİF VERME TARİH/ 10/12/2025 SAAT 15:00' a kadar

Aşağıda cinsi,miktarı,evsafı,teknik ve idari şartları yazılı malzemeler,KİK 22.(d) maddesine göre satın alınacaktır. Fiyat Teklifinizi son teklif verme tarih ve saatine kadar faks, mail veya direk kapalı zarfla vermenizi rica ederiz. Web Adresi: www.euas.gov.tr

Fatih YAMIK
Ticaret Şefi

FİYAT TEKLİFİ

Sıra	Malzeme	Miktar (ADET)	Birim Fiyatı (TL) (\$) (€)	Toplam Bedel (TL) (\$) (€)
1	TEKNİK ŞARTNAME ESASLARINDA SANTRİFÜJ POMPA ALIM	4		
Teklif Formu ile Teknik Şartnamede Onaylanıp Gönderilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen Teklif Mektupları değerlendirilmeye alınmayacaktır.			KDV HARIÇ TOPLAM TUTAR:	

İlgili Personel : Tel: 0312 295 50 00

Dahili: 24061 Fax: 0344 524 25 80 - 82

E-Posta: atilla.ozsolak@euas.gov.tr

Teknik Konularda :Doğan AYDOS Dahili:24109

TEKLİF / ALIM ŞARTLARI

- 1- a)-Teklifler KDV hariç olarak verilecektir. b)-Alternatif tekliflerin değerlendirilmesinde alım komisyonu serbesttir.
- 2- Tekliflerin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren takvim günü olacaktır.
- 3- Malzemenin teslim süresi siparişe müteakip takvim günüdür.
- 4- Geçerli ve en uygun tekliflerfiyata göre değerlendirilecek veya eksiltme istenebilecektir.
- 5- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyad veya Ticaret ünvanı Yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır. Kaşe veya ad soyad ile imza olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 6- Komisyon kararlarında (% 5,69) sözleşme yapılması halinde (% 9,48) damga vergisi yükleniciye aittir.
- 7- Tekliflerde sigorta, nakliye, güvenlik vs giderler yükleniciye aittir.
- 8- İdare, alımı iptal edip etmemekte alımın bir kısmını alıp almamakta serbesttir.

Mal alım şartlarını okudum ve kabul ediyorum. Söz konusu işin tamamı için birim fiyatlar üzerinden teklif ettiğim KDV hariçTL yalnızTL olup, teklifimizin kabulünü arz ederim.

Tarih...../...../2025
İstekli Firma Ad / Unvan Kaşe
ve İmza

TEKNİK ŞARTNAME

1- KONU:

EÜAŞ Genel Müdürlüğü Afşin-Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğü' nün ihtiyacı olan Santrifüj Pompa için teknik şartname hükümlerine göre santral teslimi satın alınması işidir.

2-MALZEME ÖZELLİKLERİ VE MİKTARI:

2.1- İŞİN MİKTARI :

Kalem No	İşletme Kodu	Ambar	Ürün Tanımı	Adet
1	5301631116430		KARBA KRB 1500 N veya muadili Santrifüj Pompa	4

3- İŞİN TARİFİ, YAPILIŞ ŞEKLİ ve YÜKLENİCİ SORUMLUKLARI :

- 3.1- YÜKLENİCİ siparişe müteakiben 45 (kırkbeş) takvim günü içerisinde işletmeye teslim edecektir.
- 3.2- YÜKLENİCİ' nin önerdiği pompa teknik şartnamedeki teknik özelliklerde olacaktır.
- 3.3- Elimizde yedek ürün olmadığı için numune verilemeyecektir.
- 3.4- YÜKLENİCİ' nin teknik şartnamede yazan şartlarını yerine getirmediği tespit edildiği takdirde İŞLETME siparişi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
- 3.5- YÜKLENİCİ, sipariş geçilen ürünleri İşletmemizde yerinde inceleyebilecek ve pompaya ait gerekli teknik verileri kendisi hazırlayabilecektir.
- 3.6- Ek-1 de pompaya ait teknik özellikler belirtilmiştir.
- 3.7- Özel imalat yoktur.

4-MUAYENE VE TESELLÜM :

- 4.1- İşletme ambarına getirilen pompanın standartları kontrol edilecektir, şartnameye uygun değilse kabul edilmeyecektir.
- 4.2- Teslim edilen pompanın montajı yapılacak ve 10 günlük deneme süresi olacaktır.
- 4.3- Yüklenicinin teslim edeceği ürünler ambalajlanmış bir şekilde İşletmemize getirilecektir. Ürün teknik özelliklerinin veya ambalajının uygun olmaması halinde, gelen ürünler yükleniciye iade edilecektir.
- 4.4- İmalat hatası sebebiyle hasarlanan ürünler YÜKLENİCİ tarafından ücretsiz olarak uygun nitelikteki yenisiyle değiştirilecek olup, değişen ürünler İŞLETME' ye teslim edilecek ve yapılacak değişimde nakliye ücreti YÜKLENİCİ' ye ait olacaktır.

5. TEKLİF EKİNDE VERİLECEK BELGELER

5.1- İstekliler teklif ettiği ürünün marka, model, ölçü, boyut ve teknik özelliklerinin gösterir belgeleri teklif ekinde sunacaktır.

6-SEVKİYAT PROGRAMI:

6.1- Teslim yeri İşletme Müdürlüğü Ambarlarıdır. Satın alınacak ürünün nakliye ve diğer masrafları da yükleniciye aittir.

7. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

7.1- İstekliler, doğrudan temin konusu santrifüj pompa için İşletme Müdürlüğü teslimi olarak birim ve toplam fiyat vereceklerdir. Teklifler toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir. Kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

İstekliler döviz cinsinden de teklif verebileceklerdir.

8. ÖDEME

8.1- Ödemeye esas para birimi TL dir.

8.2- Tesellüm bölümünde bahsedilen kontrollerde bir eksiklik ve kusur tespit edilmemesi halinde İşletmemize teslim edilen ürünlerin bedeli İşletmemizin planına göre ödenecektir.

Doğan AYDOS
Makine Mühendisi




Çağrı KILINÇ
Baş Mühendis



POMPAYA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER

KARBA 1500N PUMP PERFORMANCE CHART

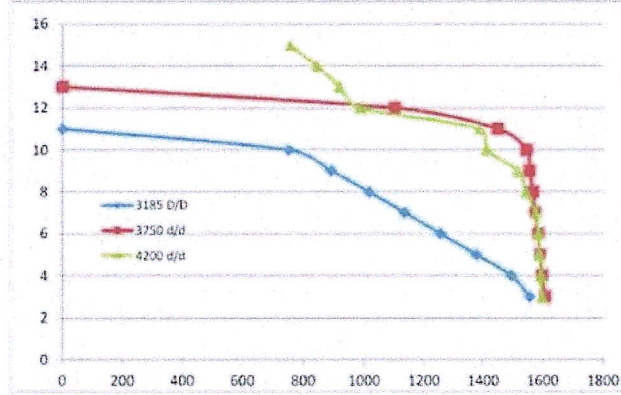

Technical Explanations

Karba pumps have Normal and High Pressure types. Pump body and diffuser body are made of eloxal light alloy material resisting to sea water and pump shaft is made of stainless steel. Pump water proofing is provided by mechanical seal so frequent maintenance operations are not required. Pump has a reducer coupled on it to increase the revolution and automatic primer suction system is featured via an additional device. Pump is equipped with foam proportioning system which can be adjustable between 0%-6% ratios. System can suck foam from internal or outer sources via automatic suction system. As standard feature, pump has one unit 4 inch suction inlet with filter, two units 2,5 inch and two units 2 inch water outlets with couplings and caps. High pressure pumps also have high pressure hose reel outlets. Pump outlet diameters could be changed according to the customer requirements. All valves on the pump are made of stainless steel. All controls for pump are featured on the control panel incorporated with pump itself.

Model	KRB 1500 N
Tipi	Santrifüj
Kademe Sayısı	2
Maks. çıkış kapasitesi	1500 Lt/Dk-10 Bz
Malzeme	Alaşım Gövde
Tahrik şekli	PTO / Ara Şanzuman
Pompa devri	3200 D/dk
Dişli kutusu	Pompaya akuple
Emiş sistemi	1x4"
Çıkış sistemi	2x2" - 2x2,5"
By-pass sistemi	-
Vakum sistemi	Otomatik
Köpük karıştırma sistemi	%0 - %6
Kumanda Sistemi	Pompa Kum. panosu