EÜAŞ	**FİYAT İSTEME FORMU**	Doküman No	04.02.FR.09
		Revizyon No	3
		Revizyon Tarihi	15.11.2019
		Yayın Tarihi	22.03.2019
		Sayfa No	1/1

İlgili Birim/İşletme Adı : **AFŞİN-ELBİSTAN B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ**

Talep No: ÖLÇÜ KONTROL/20731 **SON TEKLİF VERME TARİH/18../11../2026 SAAT 15:00' a kadar**

Aşağıda cinsi,miktarı,evsafı,teknik ve idari şartları yazılı malzemeler,4734 sayılı KİK / 22.(d) maddesine göre satın alınacaktır. Fiyat Teklifinizi son teklif verme tarih ve saatine kadar faks, mail veya direk kapalı zarfla vermenizi rica ederiz.
Web Adresi https://www.euas.gov.tr/Bilgi Merkezi /ihaleler ve Doğrudan Teminler.

Fatih YANIK
Ticaret Şefi

FİYAT TEKLİFİ

Sıra	Malzeme	Miktar (Adet)	Birim Fiyatı (TL) ($) (€)	Toplam Bedel (TL) ($) (€)
1	BASINÇ SİVİCİ (Teknik Şartnamedeki Özelliklere göre)	10 Adet		
Teklif Formu ile Teknik Şartnamede Onaylanıp Gönderilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen Teklif Mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.			KDV HARİÇ TOPLAM TUTAR:	

İlgili Personel : Tel: 0312 295 50 00 Dahili: 24046 Fax: 0344 524 25 80 - 82
E-Posta: cetin.gisi@euas.gov.tr Teknik Konularda :Emre YİĞİT Dahili:24134

TEKLİF / ALIM ŞARTLARI

1- a)-Teklifler KDV hariç olarak verilecektir. b)-Alternetif tekliflerin değerlendirilmesinde alım komisyonu serbesttir.
2- Tekliflerin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren ..... takvim günü olacaktır.
3- Malzemenin teslim süresi siparişe müteakip ..... takvim günüdür.
4- Geçerli ve en uygun teklifler .....fiyata göre değerlendirilecek veya eksiltme istenebilecektir.
5- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyad veya Ticaret ünvanı Yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır. Kaşe veya ad soyad ile imza olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
6- Komisyon kararlarında (‰ 5,69) sözleşme yapılması halinde (‰ 9,48) damga vergisi yükleniciye aittir.
7- Tekliflerde sigorta, nakliye, güvenlik vs giderler yükleniciye aittir.
8- İdare, alımı iptal edip etmemekte alımın bir kısmını alıp almamakta serbesttir.

Mal alım şartlarını okudum ve kabul ediyorum. Söz konusu işin tamamı için birim fiyatlar üzerinden teklif ettiğim KDV hariç .....TL yalnız .....TL olup, teklifimizin kabulünü arz ederim.

Tarih...../...../2026
İstekli Firma Ad / Unvan Kaşe ve
İmza

TEKNİK ŞARTNAME

1. KONU

EÜAŞ Genel Müdürlüğü Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü'nün ihtiyacı olan 10 adet basınç sivici satın alınması işidir.

2.TARAFLAR

Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İŞLETME olarak, söz konusu işe teklif verecek firmalar İSTEKLİ, ihtiyaç duyulan malzemeyi sağlamayı taahhüt edecek firma YÜKLENİCİ olarak anılacaktır.


3.İŞİN KAPSAMI

	Marka-Model	Ürün	Adet
1.	HYDAC – EDS 300	Basınç sivici	10

4.TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Hâlihazırda kullanılmakta olan ve yukarıdaki listede belirtilen ekipman veya muadili temin edilecektir. Muadil olarak teklif edilecek cihaz hali hazırda kullanılmakta olan cihazla aynı görevi yerine getirecek ve aynı çalışma karakteristiğine sahip olacaktır. Marka model bilgileri bilgi amaçlı paylaşılmıştır.
2. Mevcut cihazın boyutları Görsel 1'deki gibidir.
3. Mevcut cihazın çalışma gerilimi 20...32 V DC'dir.
4. Siviç display bilgileri: 3-digit, LED, 7 segment, kırmızı, digit yüksekliği 9.2 mm şeklindedir.
5. Cihaz -25…+80 °C sıcaklık aralığında çalışmaya uygun olacaktır.
6. Cihazın ölçüm aralığı 0-250 bar olmalıdır.
7. Cihaz 1 adet PNP transistör anahtarlama çıkışa ve 1 adet analog çıkışa (4...20 mA) sahip olmalıdır.
8. Cihazın anahtarlama fonksiyonu ayarlanabilir N/O (Normalde Açık) veya N/C (Normalde Kapalı) olmalıdır.
9. Cihaz IP65 koruma sınıfına sahip olacaktır.
10. Mevcut cihazın pin bağlantısı Görsel 2'de EDS 344-3'teki gibidir.
11. Mevcut cihazın model kodu EDS 344-3-250-000 şeklindedir ve Görsel 3'te belirtilmiştir.
12. Mevcut cihazın etiket bilgisi Görsel 4'te belirtilmiştir.


13. Teklif edilecek cihaz, Görsel 3'te belirtilen ürün kodlu ürün ile aynı özelliklere sahip olacaktır.

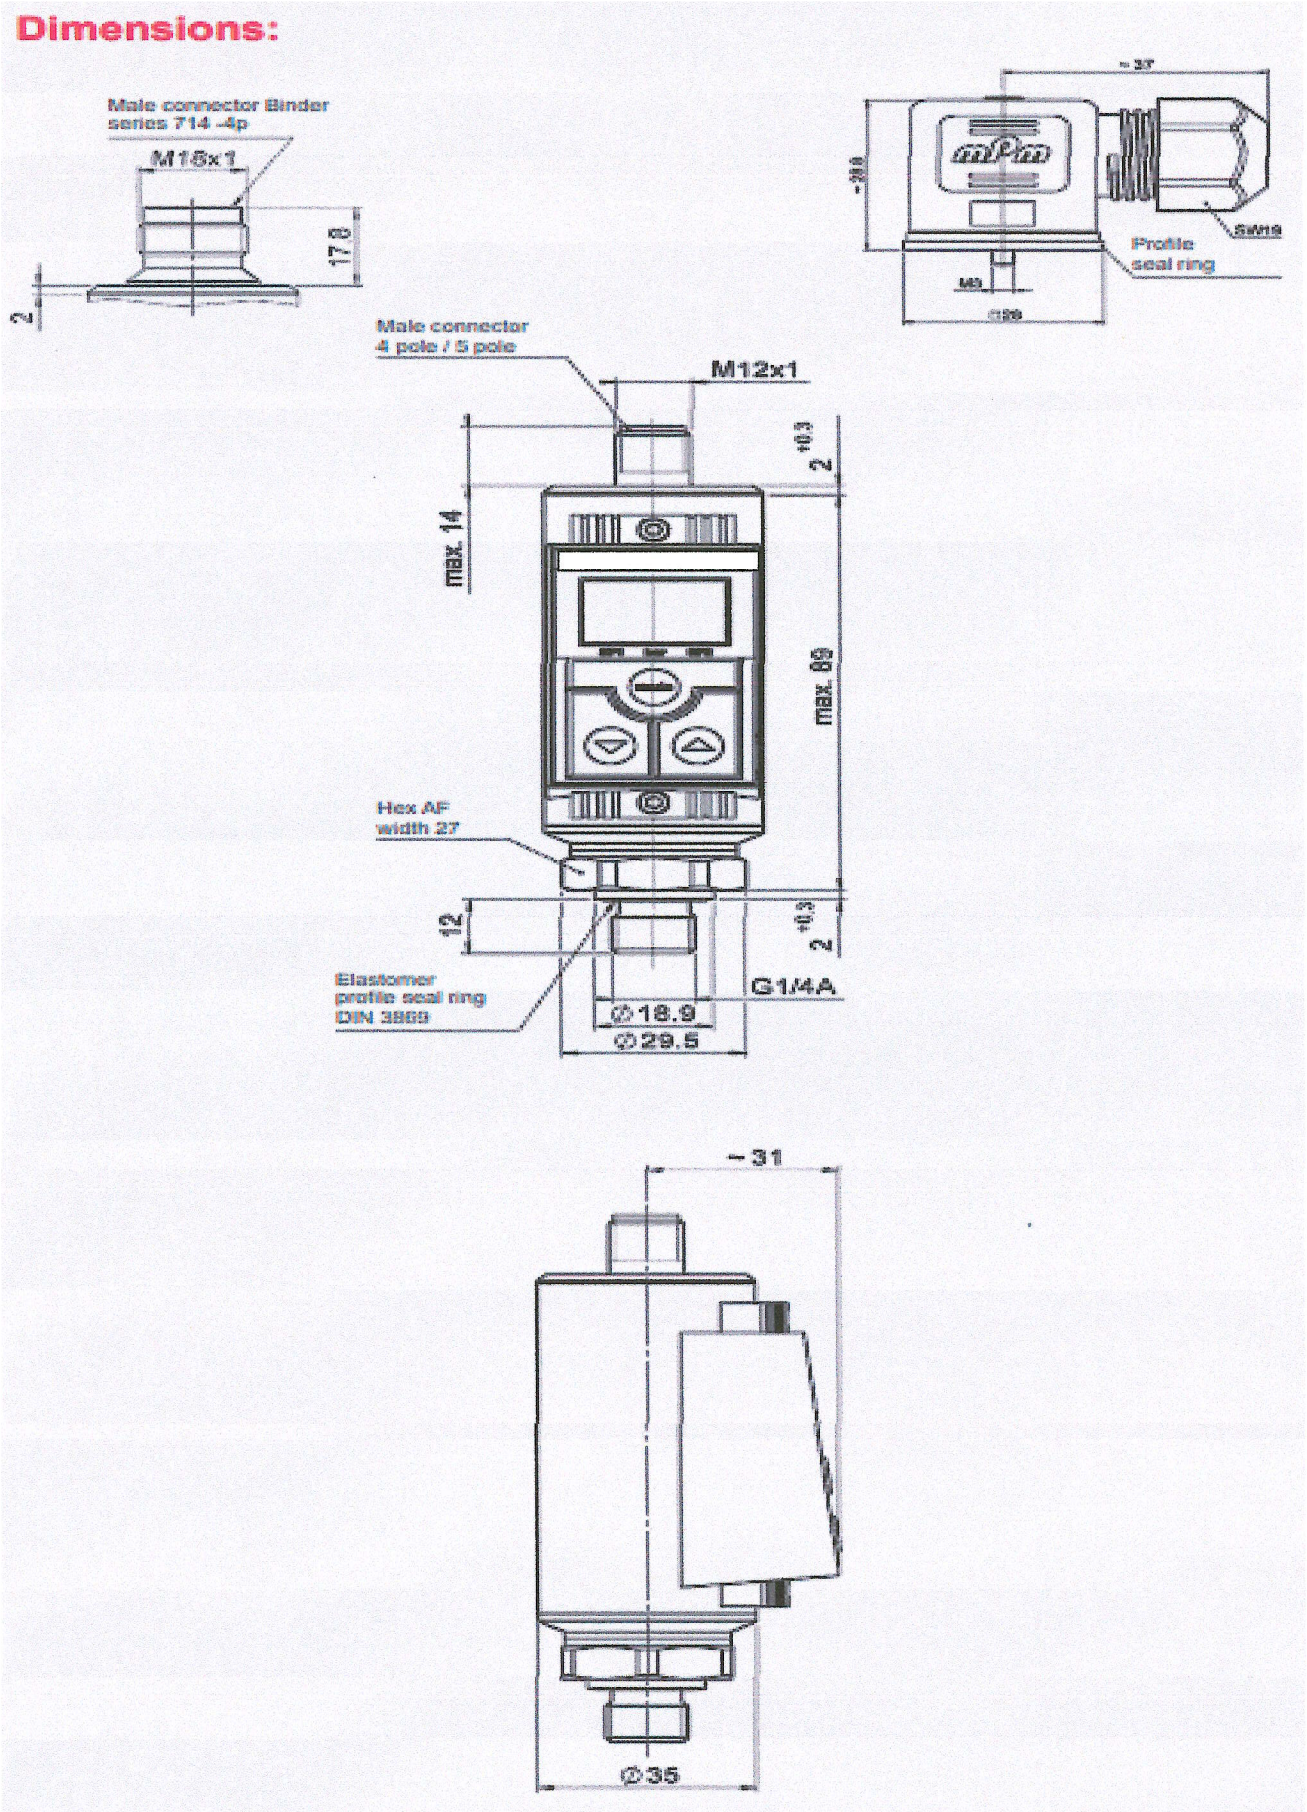

Görsel 1

Pin connections:

Binder series 714 M18



Pin	EDS 344-2	EDS 344-3
1	$+U_B$	$+U_B$
2	0 V	0 V
3	SP1	SP1
4	SP2	Analogue

Görsel 2

Model code:

EDS 3 4 X – X – XXX – 000

Mechanical connection

4 = G1/4 A ISO 1179-2

Electrical connection

4 = male, Binder series 714 M18, 4 pole
only possible on output models "2" and "3"
(mating connector not supplied)

5 = male, EN175301-803, 3 pole + PE
only possible on output model "1"
(mating connector supplied)

6 = male M12x1, 4 pole
only possible on output models "1", "2" and "3"
(mating connector not supplied)

8 = male M12x1, 5 pole
only possible on output model "5"
(mating connector not supplied)

Output

1 = 1 switching output
only in conjunction with electrical connection type "5" or "6"

2 = 2 switching outputs
only in conjunction with electrical connection type "4" or "6"

3 = 1 switching output and 1 analogue output
only in conjunction with electrical connection type "4" or "6"

5 = 2 switching outputs and 1 analogue output
only in conjunction with electrical connection type "8"


Measuring ranges in bar

016; 040; 100; 250; 400; 600

Modification number

000 = standard

Görsel 3

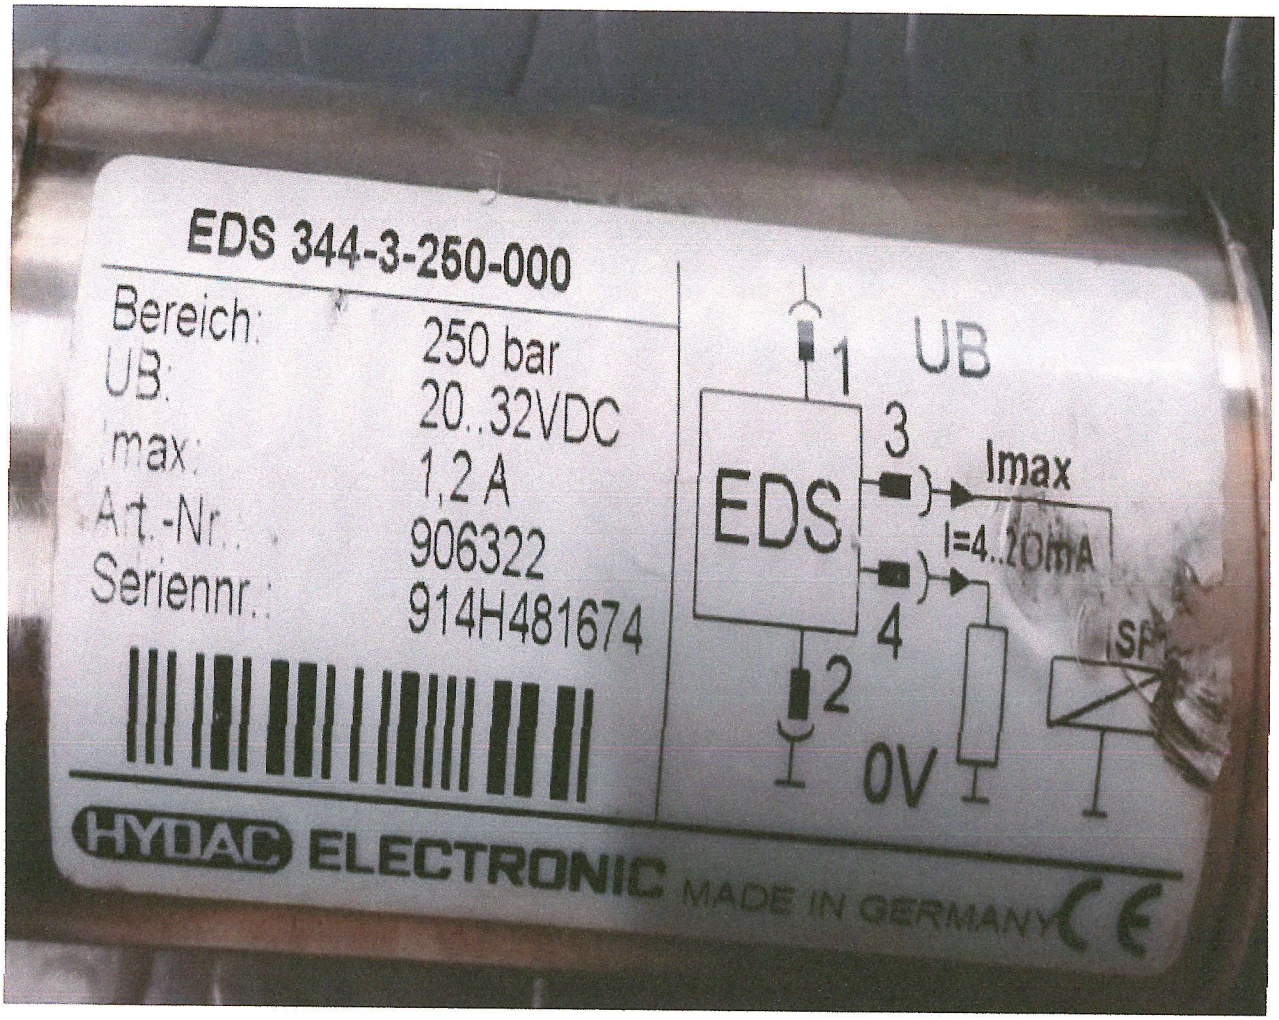

Görsel 4

5.TEKLİF VERME

5.1 **<u>İSTEKLİ, muadil ürün teklif ederse ürün ile ilgili teknik özellikleri içeren bilgileri ve gerekli uyarıcı dokümanları teklifiyle beraber verecek ayrıca teklif ettiği cihazın varsa sipariş kodunu (order code) belirtecektir.</u>** İŞLETME teknik özelliklerde şartnamenin dışında (menfi) bir durum tespit ettiğinde teklifi değerlendirme dışı tutacaktır.

5.2 İSTEKLİ istediği takdirde, İŞLETME personeli nezaretinde cihazların çalışacağı ortamı yerinde görebilir.

6. MUAYENE VE TESELLÜM

6.1 YÜKLENİCİ'nin sağlayacağı ürünler hiç kullanılmamış, ambalaj ağızları açılmamış olacaktır. Ambalajların dış yüzeylerinin sağlam, patlaksız, kesinlikle deforme olmamış ve üretici firma standartlarına göre orijinal güvenlik önlemlerinin alınmış olması gerekmektedir.

6.2 Cihazlar tesellümden önce, sondaj usulü ile seçilecek olan bir adet cihaz İŞLETME personeli tarafından sisteme montajı yapılacak ve 7 (yedi) gün süre ile denenecektir. **Montaj esnasında**

çıkabilecek sorunlar YÜKLENİCİ tarafından giderilecektir ve YÜKLENİCİ'nin bu durumda hiçbir bedel ve hak talebinde bulunması söz konusu değildir, ayrıca YÜKLENİCİ montaj ve deneme sürecine nezaret edebilecektir.

6.3 Deneme süresi esnasında malzemenin teknik şartnameye ve/veya sisteme uygunsuzluğu tespit edilirse malzemeler YÜKLENİCİ'ye koşulsuz iade edilecektir. YÜKLENİCİ'nin bu durumda hiçbir bedel ve hak talebinde bulunması söz konusu değildir.

6.4 Belirtilen şartlar ve süreler tamamlandığında, ödeme İŞLETME'nin planına göre yapılacaktır.

6.5 Eğer ürünler İŞLETME'nin yapacağı değerlendirme sonucunda uygun bulunmaz ise İŞLETME alımın iptali ve başka bir firmadan teminde yasal haklarını kullanacaktır.

7. TESLİM ZAMANI YERİ VE FİYAT

7.1 Teslim edilecek malzemelerin nakliye ve diğer tüm masrafları YÜKLENİCİYE aittir.

7.2 Teslim yeri EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarıdır.

7.3 Teklifler KDV hariç diğer tüm masraf ve vergiler dâhil olmak üzere TL veya TL'ye çevrilebilen herhangi bir para birimi cinsinden toplam fiyat olarak verilecektir.

7.4 Ödeme, YÜKLENİCİ'nin malzemeleri İŞLETME sahasına getirmesi ve İŞLETME yetkililerinin kontrollerinden ve gerekli belgeleri düzenlemesinden sonra, İŞLETME'nin planına göre yapılacaktır.

Emre YİĞİT
Elektrik-Elektronik Müh.

Ömer AKMAN
Elektrik-Elektronik
Mühendisi