

	FİYAT İSTEME FORMU	Doküman No	04.02.FR.09
		Revizyon No	3
		Revizyon Tarihi	15.11.2019
		Yayın Tarihi	22.03.2019
		Sayfa No	1/1


İlgili Birim/İşletme Adı : **AFŞİN-ELBİSTAN B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ**

Talep No: ÖLÇÜ KONTROL/19334

SON TEKLİF VERME TARİH/ 12./12/2025 SAAT 15:00' a kadar

Aşağıda cinsi, miktarı, evsafı, teknik ve idari şartları yazılı malzemeler, 4734 sayılı KİK / 22.(d) maddesine göre satın alınacaktır. Fiyat Teklifinizi son teklif verme tarih ve saatine kadar faks, mail veya direk kapalı zarfla vermenizi rica ederiz.

Web Adresi [https://www.euas.gov.tr/Bilgi Merkezi /ihaleler ve Doğrudan Teminler](https://www.euas.gov.tr/Bilgi_Merkezi/_ihaleler_ve_Dogrudan_Teminler).


Fatih YANIK
Ticaret Şefi

FİYAT TEKLİFİ

Sıra	Malzeme	Miktar (Adet)	Birim Fiyatı (TL) (\$) (€)	Toplam Bedel (TL) (\$) (€)
1	HİDROSTATİK SEVİYE TRANSMİTTERİ (Teknik Şartnamedeki Özelliklere göre)	10 Adet		
Teklif Formu ile Teknik Şartnamede Onaylanıp Gönderilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen Teklif Mektupları değerlendirilmeye alınmayacaktır.			KDV HARİÇ TOPLAM TUTAR:	

İlgili Personel : Tel: 0312 295 50 00

Dahili: 24046 Fax: 0344 524 25 80 - 82

E-Posta: cetin.gisi@euas.gov.tr

Teknik Konularda :Nuran ERKUL Dahili:24017

TEKLİF / ALIM ŞARTLARI

- 1- a)-Teklifler KDV hariç olarak verilecektir. b)-Alternatif tekliflerin değerlendirilmesinde alım komisyonu serbesttir.
- 2- Tekliflerin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren takvim günü olacaktır.
- 3- Malzemenin teslim süresi siparişe müteakip takvim günüdür.
- 4- Geçerli ve en uygun tekliflerfiyata göre değerlendirilecek veya eksiltme istenebilecektir.
- 5- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyad veya Ticaret ünvanı Yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır. Kaşe veya ad soyad ile imza olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 6- Komisyon kararlarında (% 5,69) sözleşme yapılması halinde (% 9,48) damga vergisi yükleniciye aittir.
- 7- Tekliflerde sigorta, nakliye, güvenlik vs giderler yükleniciye aittir.
- 8- İdare, alımı iptal edip etmemekte alımın bir kısmını alıp almamakta serbesttir.

Mal alım şartlarını okudum ve kabul ediyorum. Söz konusu işin tamamı için birim fiyatlar üzerinden teklif ettiğim KDV hariçTL yalnızTL olup, teklifimizin kabulünü arz ederim.

Tarih...../...../2025

İstekli Firma Ad / Unvan Kaşe ve
İmza

TEKNİK ŞARTNAME**1. KONU**

EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan hidrostatik seviye transmitterlerinin santral teslimi satın alınması işidir.

2.TARAFLAR

Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İŞLETME olarak, söz konusu işe teklif verecek firmalar İSTEKLİ, ihtiyaç duyulan malzemeleri sağlamayı taahhüt edecek firma YÜKLENİCİ olarak anılacaktır.

3.İŞİN KAPSAMI

Kalem No	Temini Yapılacak Malzeme	Miktar
1	Hidrostatik Seviye Transmitteri	10 adet

4.TEKNİK ÖZELLİKLER

4.1 Hâlihazırda santralımızda kullanılmakta olan cihaza(Temposens TP-PTL-2) ait görseller aşağıda paylaşılmıştır. Teklif edilecek sistem mevcudun aynısı veya muadili olacak ya da sistemde yapılacak değişikliklerle sisteme uygun hale getirilmiş muadili olacaktır.(Marka model bilgileri bilgi amaçlı paylaşılmıştır)



//

E

- 4.2 Teklif edilecek elektronik ünite Temposens TP-PTL-2 veya muadili olacaktır.
- 4.3 Teklif edilecek cihaz hidrostatik basınç prensibiyle çalışan dalgıç tip seviye transmitteri olmalıdır.
- 4.4 Teklif edilecek cihaz 4–20 mA iki telli (2-wire) çıkış sinyaline sahip olmalıdır
- 4.5 Teklif edilecek cihaz 0...2.1 mHzO ölçüm aralığında çalışabilir olmalıdır.
- 4.6 Teklif edilecek cihaz en az $\pm 0.2\%$ doğruluğa sahip olmalıdır.
- 4.7 Teklif edilecek cihaz sıcaklık kompanzasyonlu olmalıdır.
- 4.8 Teklif edilecek cihaz 10...36 VDC besleme gerilimi ile çalışabilir olmalıdır.
- 4.9 Teklif edilecek cihaz bağlantı uçları R(+) ve B(–) olarak kablolu çıkışla sağlanmış olmalıdır.
- 4.10 Teklif edilecek cihaz gövde malzemesi paslanmaz çelik (AISI 316 veya eşdeğeri) olmalıdır.
- 4.11 Teklif edilecek cihaz diyaframı paslanmaz çelik 316L veya eşdeğeri malzemeden yapılmış olmalıdır.
- 4.12 Teklif edilecek cihaz IP68 koruma sınıfına sahip olmalıdır.
- 4.13 Teklif edilecek cihaz sürekli daldırma (submersible) uygulamalarına uygun olmalıdır.
- 4.14 Teklif edilecek cihaz minimum 5 metre kablo uzunluğu ile teslim edilmelidir.
- 4.15 Teklif edilecek cihaz su girişini önleyici hermetik kablo sızdırmazlığına sahip olmalıdır.
- 4.16 Teklif edilecek cihaz aşırı yük basıncına karşı en az nominal aralığın 2 katı dayanımlı olmalıdır.
- 4.17 Teklif edilecek cihaz $-10^{\circ}\text{C} \dots +70^{\circ}\text{C}$ aralığında çalışabilir olmalıdır.
- 4.18 Teklif edilecek cihaz korozyona dayanıklı gövde ve kablo yapısına sahip olmalıdır.
- 4.19 Teklif edilecek cihaz temiz su, atık su ve kuyu uygulamaları için uygun olmalıdır.
- 4.20 Teklif edilecek cihaz kalibrasyonu yapılmış ve ölçüme hazır durumda olmalıdır.
- 4.21 Teklif edilecek cihazların orijinal üretici katalog ve datasheetleri teklif dosyası ile birlikte sunulacaktır.
- 4.22 Teklif edilecek ürünler yukarıda yer alan çalışma koşullarında çalışmaya uygun, sistemin çalışma ve emniyet şartlarına uyumlu olmak zorundadır. Teklif edilecek ürünler bu şartları sağlamadığı takdirde İŞLETME tarafından reddedilecektir.
- 4.23 Teklif edilecek cihazlar mevcut sistemle birebir uyumlu ise montaj işletme personeli tarafından yapılacaktır. Cihazlar mevcut sistemle birebir uyumlu olmaması halinde yüklenici cihazları sisteme monte edecek, çıkabilecek tüm uyumsuzlukları giderecek ve cihazları sistemde sorunsuz çalışır vaziyette teslim edecektir.
- 4.24 Montajdan sonra 15 gün süre ile cihazlar denenecek ve sorunsuz çalıştığı tespit edilirse kabul işlemleri yapılacaktır.
- 4.25 EÜAŞ kurumsal ağını kullanan ve/veya kurumsal bilgi kaynaklarımıza erişen İstekli/Yüklenici, temin ettikleri kurumsal bilgileri hiçbir şekilde üçüncü taraflarla paylaşmayacaklardır. Aksi halde oluşabilecek zafiyetlere karşı tüm sorumluluk istekliye/yükleniciye aittir.

5. TEKLİF VERME

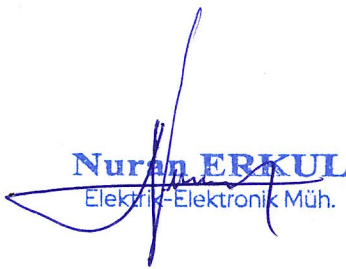
- 5.1 İSTEKLİ, ürün ile ilgili teknik özellikleri içeren bilgileri ve gerekli uyarıcı dokümanları teklifiyle beraber verecek ayrıca teklif ettiği cihazın varsa sipariş kodunu(order code) belirtecektir. İŞLETME teknik özelliklerde şartnamenin dışında (menfi) bir durum tespit ettiğinde teklifi değerlendirme dışı tutacaktır.
- 5.2 İsteklinin teklifinde temin süresini belirtmesi gerekmektedir.
- 5.3 İSTEKLİ teklif vermeden önce, İŞLETME personeli nezaretinde cihazların çalışma şartlarını yerinde inceleyecektir. **Teklifi hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır.**

6. MUAYENE VE TESELLÜM

- 6.1 Yüklenicinin sağlayacağı ürünler hiç kullanılmamış olacaktır. Ambalajların dış yüzeylerinin sağlam, patlaksız, kesinlikle deforme olmamış ve üretici firma standartlarına göre orijinal güvenlik önlemlerinin alınmış olması gerekmektedir.
- 6.2 Belirtilen şartlar ve süreler tamamlandığında ödeme işletmenin planına göre yapılacaktır.

7. TESLİM ZAMANI YERİ VE FİYAT

- 7.1 Teslim edilecek malzemelerin teslimata kadar olan tüm masrafları YÜKLENİCİYE aittir.
- 7.2 Teslimat toplu yapılacak olup, teslim yeri EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santral İşletme Müdürlüğü Ambarıdır.
- 7.3 Teklifler KDV hariç diğer tüm masraf ve vergiler dâhil olmak üzere toplam fiyat olarak TL veya TL ye çevrilebilir herhangi bir para birimi cinsinden verilecektir. Değerlendirme toplam fiyat üzerinden yapılacaktır.


Nuran ERKUL
Elektrik-Elektronik Müh.


Ercan YIGİT
Elektronik Müh.