

	FİYAT İSTEME FORMU	Doküman No	04.02.FR.09
		Revizyon No	3
		Revizyon Tarihi	15.11.2019
		Yayın Tarihi	22.03.2019
		Sayfa No	1/1

İlgili Birim/İşletme Adı : **AFŞİN-ELBİSTAN B TERMİK SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ**

Talep No: Türbin Bakım/18256

SON TEKLİF VERME TARİH/...../...../2025 SAAT 15:00' a kadar

Aşağıda cinsi,miktarı,evsafı,teknik ve idari şartları yazılı malzemeler,4734 sayılı KİK / 22.(d) maddesine göre satın alınacaktır. Fiyat Teklifinizi son teklif verme tarih ve saatine kadar faks, mail veya direk kapalı zarfla vermenizi rica ederiz. Web Adresi: [https://www.euas.gov.tr/Bilgi Merkezi/İhaleler](https://www.euas.gov.tr/Bilgi_Merkezi/İhaleler)

Fatih YANIK
Ticaret Şefi

FİYAT TEKLİFİ

Sıra	Malzeme	Miktar (Adet)	Birim Fiyatı (TL) (\$) (€)	Toplam Bedel (TL) (\$) (€)
1	SALMASTRA KOVANI Malzeme özelliği: 1.4138 Teknik Resim No: 524.1/2	10 Adet		
Teklif Formu ile Teknik Şartnamede Onaylanıp Gönderilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen Teklif Mektupları değerlendirilmeye alınmayacaktır.			KDV HARİÇ TOPLAM TUTAR:	

İlgili Personel : Tel: 0312 295 50 00 Dahili: 24046

Fax: 0344 524 25 80 - 82

E-Posta: cetin.gisi@euas.gov.tr

Teknik Konularda :Veysel KAR Dahili:24091

TEKLİF / ALIM ŞARTLARI

- 1- a)-Teklifler KDV hariç olarak verilecektir. b)-Alternatif tekliflerin değerlendirilmesinde alım komisyonu serbesttir.
- 2- Tekliflerin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren takvim günü olacaktır.
- 3- Malzemenin teslim süresi siparişe müteakip takvim günüdür.
- 4- Geçerli ve en uygun tekliflerfiyata göre değerlendirilecek veya eksiltme istenebilecektir.
- 5- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyad veya Ticaret ünvanı Yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır. Kaşe veya ad soyad ile imza olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 6- Komisyon kararlarında (% 5,69) sözleşme yapılması halinde (% 9,48) damga vergisi yükleniciye aittir.
- 7- Tekliflerde sigorta, nakliye, güvenlik vs giderler yükleniciye aittir.
- 8- İdare, alımı iptal edip etmemekte alımın bir kısmını alıp almamakta serbesttir.

Mal alım şartlarını okudum ve kabul ediyorum. Söz konusu işin tamamı için birim fiyatlar üzerinden teklif ettiğim KDV hariçTL yalnızTL olup, teklifimizin kabulünü arz ederim.

Tarih...../...../2025
İstekli Firma Ad / Ünvan Kaşe
ve İmza

TEKNİK ŞARTNAME

1-KONU:

EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Türbin Bakım Servisi İhtiyacı olan “Elbistan Pompa’da Kullanılacak Salmastra Kovanlarının Alımı ve nakliye dahil İşletme Müdürlüğüne teslimi” işidir.

2-MALZEME ÖZELLİKLERİ VE MİKTARI:

2.1- İşin Miktarı:

Sıra No	EÜAŞ Ambar Kodu	Malzeme Adı	Malzemenin Kullanıldığı Yer	Malzeme Özellikleri	Teknik Resim No	Alımı Yapılacak Miktar
1	0L08261800266	Salmastra Kovanı (shaft protecting sleeve)	Elbistan Pompa	1.4138	524.1/2	10 Adet

2.2-Malzeme Özellikleri: Pompa salmastra kovanı, sistemimizde bulunan KSB marka OMEGA 300-700A model Elbistan Pompasına bire bir uygun olacaktır. İstekliler bu pompanın salmastra kovanını veya muadilini (dengini) teklif edeceklerdir. Salmastra kovanının malzemesi 1.4138’dir. İstekliler, salmastra kovanının malzemelerinin özelliklerini içeren teknik döküman gönderecektir. Ek’te 1 adet salmastra kovanı teknik resmi ve 1 adet pompa parçalarını gösteren teknik resim verilecektir.

2.3-Salmastra Kovanına Ait Pompanın Özellikleri:

Motor gücü: 1060 kW

Debi (Q): 1800 m³/h

Basma Yüksekliği (H): 150 m

Devir Sayısı (N): 1487 d/d

Akışkan: Ham su

3-TESLİM YERİ VE SÜRESİ:

3.1-Teslim Yeri: Salmastra kovanlarının teslim yeri Afşin-Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Ambarıdır.

3.2-Teslim Süresi: Siparişi müteakiben 30 (otuz) takvim günüdür.

Not: EÜAŞ teslim süresinin aşılması durumunda hiçbir yükümlülük altına girmeden siparişi iptal edebilir.

4-AMBALAJ:

Salmastra kovanlarının sevkiyatı, ulusal ve uluslararası nakliye ve depolamaya uygun olacaktır. Tüm yedekler, yüklenici tarafından taşıma esnasında ve stokta zarar görmeyecek şekilde ambalajlanmış olacaktır. Temin edilecek pompa yedekleri için nakliyeden kaynaklı tüm masraflar ve sorumluluk yükleniciye aittir. Ambalajların üzerinde yedeklerin adı, miktarı, parça numarası vb. yazılı olacaktır. Nakliyeden dolayı zarar görmüş yedeklerin kabulü yapılmayacaktır.

5-MUAYENE VE TESELLÜM:

5.1-İşletme sahasına getirilen salmastra kovanları teknik şartnameye göre kontrol edilecek uygun olmaları durumunda kabulleri yapılacaktır.

5.2- Uygun olmayan parçaların kabulü yapılmayacak ve firmaya iade edilecektir. Yedeklerin kabul edilmemesi durumunda nakliye ve diğer tüm masraflar firmaya aittir.

6-TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ VE ÖDEME:

6.1- İstekliler İşletmenin ihtiyacı olan salmastra kovanları için KDV hariç diğer tüm vergi, nakliye vb. masraflar dâhil olmak üzere TL veya TL'ye çevrilebilen para birimlerinden herhangi birinden birim fiyat teklif edeceklerdir. Değerlendirme **toplam fiyat** esasına göre yapılacaktır.

6.2- Ödeme, yüklenicinin istenilen yedek parçaları İşletme sahasına getirmesi ve İşletme yetkililerinin kontrol ve onaylarından sonra, EÜAŞ' ın ödeme planına göre yapılacaktır.

EK: Pompanın Yedek Parçalarını gösteren teknik resim (1 sayfa)

Elbistan Pompa Salmastra Kovanı Teknik Resmi (1 sayfa)




Veysel KAR

Türbin Bakım Müh.



Caner ÖZKUL

Türbin Bakım Başmüh.

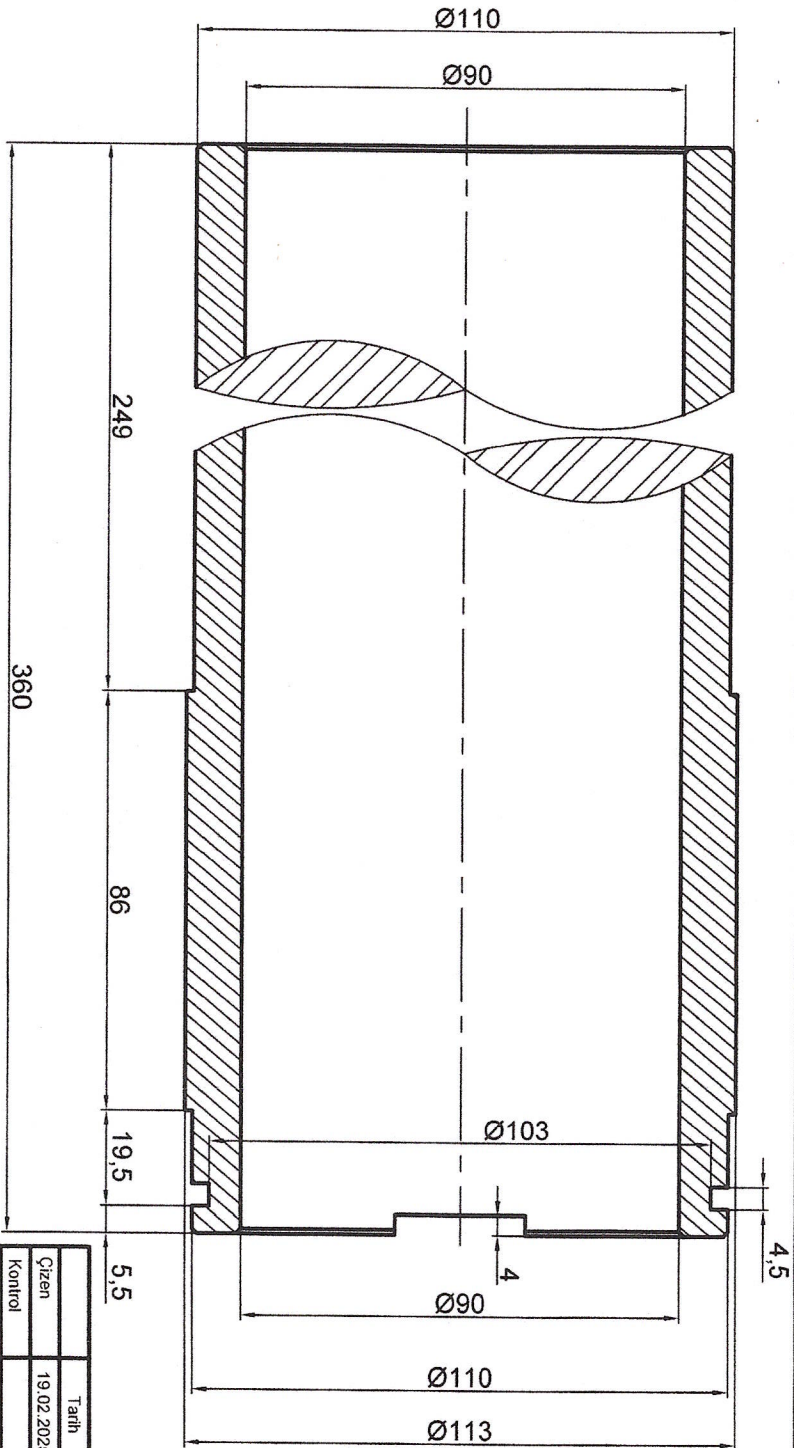

Çizen	Tarih	Adı Soyadı	İmza	Sayı	Gereç
Kontrol	19.02.2025	ALI NİHAAT KURT			
Kontrol					
Stan.kont.					
Ölçek					

1:1

ELBİSTAN POMPA KOVANI


TB-0288

Resim no

AFŞİN - ELBİSTAN
B - TERMİK SANTRALI
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

General drawing

Horizontal installation Omega 80-210 up to 350-51

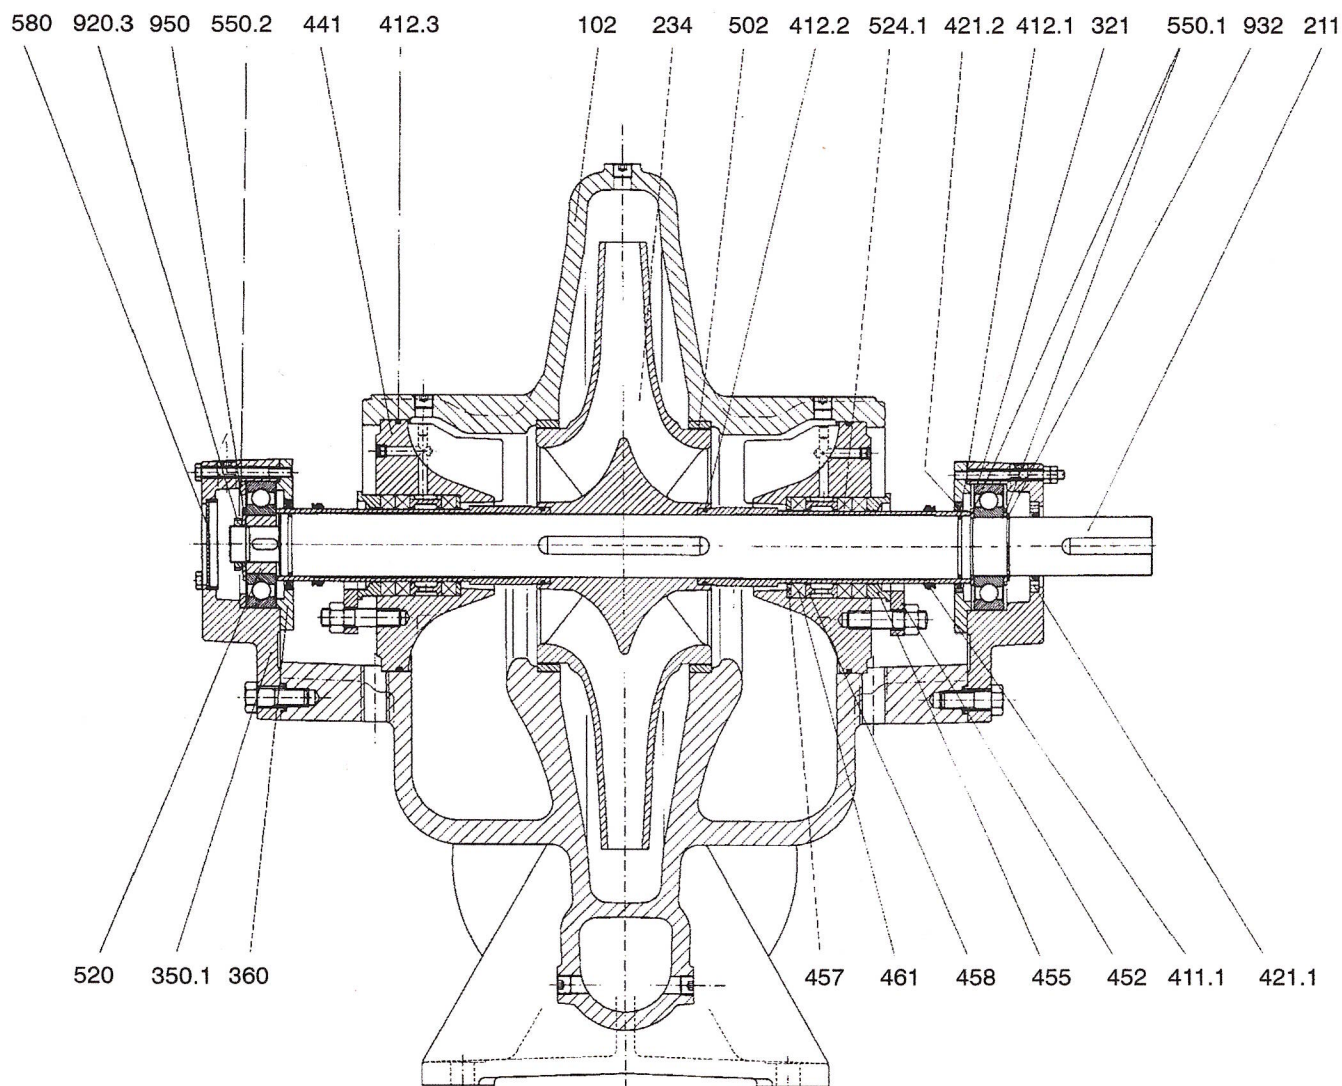

Part no.	Part designation	Part no	Part designation	Part no	Part designation
102	Volute casing	452	Gland	920	Nut
211	Pump shaft	461	Gland packing	932	Circlip
234	Impeller	455	Stuffing box insert	950	Spring
321	Deep groove ball bearing	457	Neck ring		
350. ...	Bearing housing	458	Lantern ring		
360	Bearing cover	502	Casing wear ring		
411. ...	V-Ring	520	Sleeve		
412. ...	O-Ring	524	Shaft protecting sleeve		
421	Radial shaft seal ring	550. ...	Washer		
441	Housing for shaft seal	580	Cap		