

	FİYAT İSTEME FORMU	Doküman No	04.02.FR.09
		Revizyon No	3
		Revizyon Tarihi	15.11.2019
		Yayın Tarihi	22.03.2019
		Sayfa No	1/1

İlgili Birim/İşletme Adı : **AFŞİN-ELBİSTAN B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ**

Talep No: Ölçü Kont./20541

SON TEKLİF VERME TARİH/...../...../2026 SAAT 12:10 a kadar

Aşağıda cinsi,miktarı,evsafı,teknik ve idari şartları yazılı malzemeler,4734 sayılı KİK / 22.(d) maddesine göre satın alınacaktır. Fiyat Teklifinizi son teklif verme tarih ve saatine kadar faks, mail veya direk kapalı zarfla vermenizi rica ederiz.
Web Adresi [https://www.euas.gov.tr/Bilgi Merkezi /ihaleler ve Doğrudan Teminler](https://www.euas.gov.tr/Bilgi_Merkezi/ihaleler_ve_Dogrudan_Teminler).

9
Fatih YANIK
Ticaret Şefi y.

FİYAT TEKLİFİ

Sıra	Malzeme	Miktar (Adet)	Birim Fiyatı (TL) (\$) (€)	Toplam Bedel (TL) (\$) (€)
1	FİBER OPTİK SİNYAL DÖNÜŞTÜRÜCÜ Ethernet fiber sinyal dönüştürücü (MOXA IMC-21-S-SC:1 veya muadili) (Teknik Şartnamedeki Özelliklere göre)	15 Adet		
2	FİBER OPTİK SİNYAL DÖNÜŞTÜRÜCÜ Ethernet fiber sinyal dönüştürücü (MOXA IMC-21-M-ST:1 veya muadili) (Teknik Şartnamedeki Özelliklere göre)	15 Adet		
Teklif Formu ile Teknik Şartnamede Onaylanıp Gönderilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen Teklif Mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.			KDV HARİÇ TOPLAM TUTAR:	

İlgili Personel : Tel: 0312 295 50 00

Dahili: 24046 Fax: 0344 524 25 80 - 82

E-Posta: cetin.gisi@euas.gov.tr

Teknik Konularda :Nuran ERKUL Dahili:24017

TEKLİF / ALIM ŞARTLARI

- 1- a)-Teklifler KDV hariç olarak verilecektir. b)-Alternatif tekliflerin değerlendirilmesinde alım komisyonu serbesttir.
- 2- Tekliflerin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren takvim günü olacaktır.
- 3- Malzemenin teslim süresi siparişe müteakip takvim günüdür.
- 4- Geçerli ve en uygun tekliflerfiyata göre değerlendirilecek veya eksiltme istenebilecektir.
- 5- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyad veya Ticaret ünvanı Yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır. Kaşe veya ad soyad ile imza olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 6- Komisyon kararlarında (% 5,69) sözleşme yapılması halinde (% 9,48) damga vergisi yükleniciye aittir.
- 7- Tekliflerde sigorta, nakliye, güvenlik vs giderler yükleniciye aittir.
- 8- İdare, alımı iptal edip etmemekte alımın bir kısmını alıp almamakta serbesttir.

Mal alım şartlarını okudum ve kabul ediyorum. Söz konusu işin tamamı için birim fiyatlar üzerinden teklif ettiğim KDV hariçTL yalnızTL olup, teklifimizin kabulünü arz ederim.

Tarih...../...../2026
İstekli Firma Ad / Ünvan Kaşe ve
İmza

TEKNİK ŞARTNAME

1. KONU

EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan 2 kalemde toplam 30 adet fiber optik sinyal dönüştürücülerin santral teslimi satın alınması işidir.

2.TARAFLAR

Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İŞLETME olarak, söz konusu işe teklif verecek firmalar İSTEKLİ, ihtiyaç duyulan malzemeleri sağlamayı taahhüt edecek firma YÜKLENİCİ olarak anılacaktır.

3.İŞİN KAPSAMI


Kalem No	İstenen Malzeme	Talep Edilen Miktar
1	Ethernet fiber sinyal dönüştürücü (MOXA IMC-21-S-SC:1 veya muadili)	15 adet
2	Ethernet fiber sinyal dönüştürücü (MOXA IMC-21-M-ST:1 veya muadili)	15 adet

4.TEKNİK ÖZELLİKLER


- 4.1 Halihazırda santralımızda kullanılmakta olan 1. Kalem için MOXA IMC-21-S-SC:1 SINGLE-MODE (10/100BaseT(X)-to-100BaseFX) Fiberoptik dönüştürücü veya muadili 15 adet ve 2. Kalem için MOXA IMC-21-M-ST:1 MULTI-MODE (10/100BaseT(X)-to-100BaseFX) Fiberoptik dönüştürücü veya muadili 15 adet temin edilecektir. Marka model bilgileri bilgi amaçlı paylaşılmıştır.
- 4.2 Muadil teklif edilecek cihazlar halihazırdaki cihazlar ile aynı görevi yerine getirecek ve aynı çalışma karakteristiğine sahip olacaktır.
- 4.3 1. Kalem için teklif edilecek cihazlar single-mode fiber ile çalışacak, 1 port SC tip konektör ve 1 port RJ45 tip konektöre sahip olacak, LFPT özelliğine sahip olacak, FDX/HDX/10/100/Auto/Force modlarını dip siviçer ile seçebilecek, 12-48 V DC enerji ile beslenecek, IP 30 korumayı sağlayacak, -10....+60 C° ortam sıcaklığında çalışacak, EN 55032/24 elektromanyetik bağışıklık standardını sağlayacaktır.
- 4.4 2. Kalem için teklif edilecek cihazlar multi-mode fiber ile çalışacak, 1 port ST tip konektör ve 1 port RJ45 tip konektöre sahip olacak, LFPT özelliğine sahip olacak, FDX/HDX/10/100/Auto/Force modlarını dip siviçer ile seçebilecek, 12-48 V DC enerji ile beslenecek, IP 30 korumayı sağlayacak, -10....+60 C° ortam sıcaklığında çalışacak, EN 55032/24 elektromanyetik bağışıklık standardını sağlayacaktır.
- 4.5 Muadil teklif verilmesi durumunda yüklenici cihazları sisteme monte edecek, çıkabilecek tüm uyumsuzlukları giderecek ve cihazları sistemde sorunsuz çalışır vaziyette teslim edecektir.
- 4.6 Cihaz sisteme monte edildikten sonra **5 gün süre ile denenecek** ve deneme süreci başarıyla tamamlandığı takdirde kabul işlemleri yapılacaktır.
- 4.7 Teklif edilecek ürünler yukarıda yer alan teknik özellikleri sağlamalı, her iki kalemdeki teklif edilecek ürünler için görsel 1'de belirtilen boyutlarda olmalı, sistemin çalışma ve emniyet şartlarına uyumlu olmak zorundadır. Teklif edilecek ürünler bu şartları sağlamadığı takdirde İŞLETME tarafından reddedilecektir.

Görsel 1.


Unit: mm (inch)

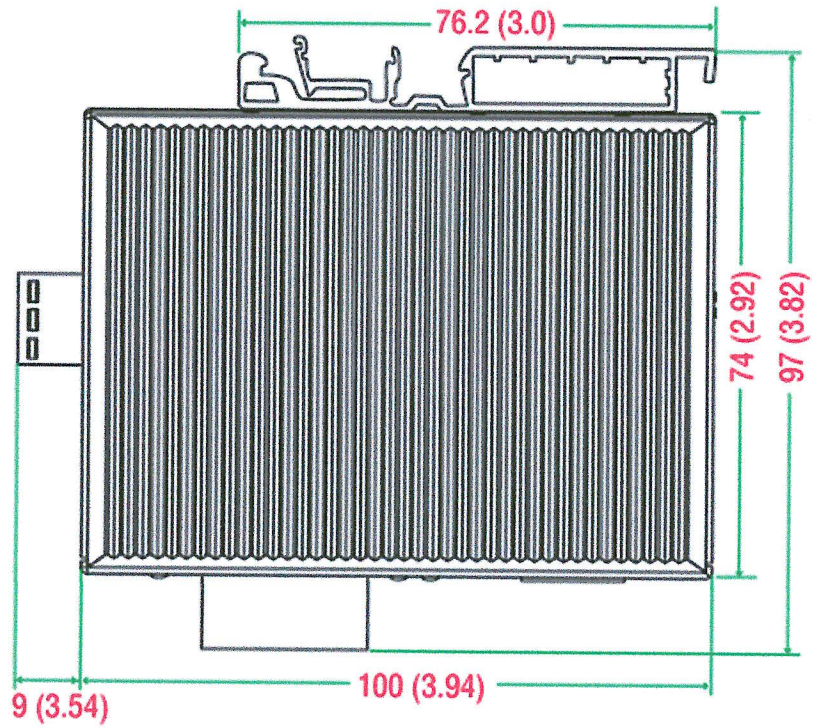


Side View

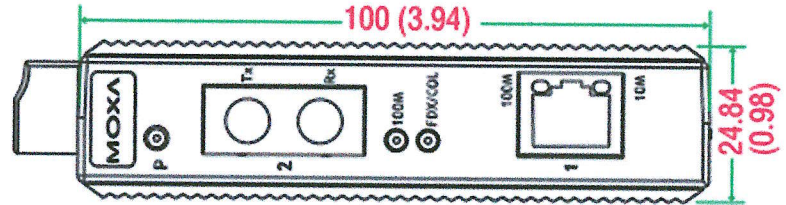


Front View

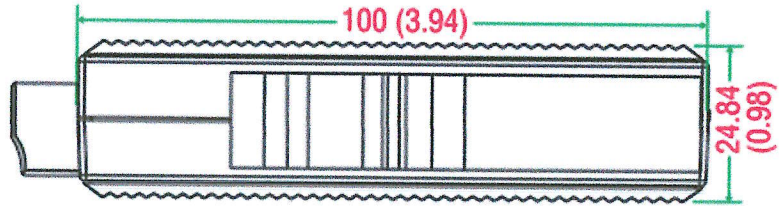

Rear View

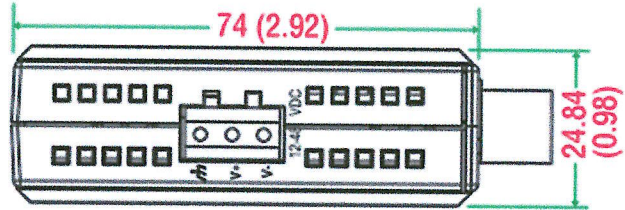

Top View

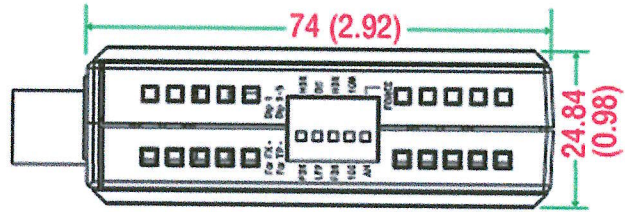

Bottom View

Handwritten signature

5. TEKLİF VERME

- 5.1 İSTEKLİ, ürün ile ilgili teknik özellikleri içeren bilgileri ve gerekli uyarıcı dokümanları teklifiyle beraber verecek ayrıca teklif ettiği cihazın varsa sipariş kodunu(order code) belirtecektir. İŞLETME teknik özelliklerde şartnamenin dışında (menfi) bir durum tespit ettiğinde veya istenen özelliklerin katalogda bulunmaması durumunda teklifi değerlendirme dışı tutacaktır.
- 5.2 İSTEKLİ teklif vermeden önce, İŞLETME personeli nezaretinde cihazların çalışma şartlarını yerinde inceleyebilir. Teklifi hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır.

6. MUAYENE VE TESELLÜM

- 6.1 YÜKLENİCİ' nin sağlayacağı ürünler hiç kullanılmamış olacaktır. Ambalajların dış yüzeylerinin sağlam, patlaksız, kesinlikle deforme olmamış ve üretici firma standartlarına göre orijinal güvenlik önlemlerinin alınmış olması gerekmektedir.
- 6.2 Belirtilen şartlar ve süreler tamamlandığında ödeme işletmenin planına göre yapılacaktır.

7. TESLİM ZAMANI YERİ VE FİYAT

- 7.1 Teslim edilecek malzemelerin teslimata kadar olan tüm masrafları YÜKLENİCİYE aittir.
- 7.2 Kısmi teslimat kabul edilecek olup, teslim yeri EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarıdır. Ödeme, ürünlerin tümü teslim edilip deneme süresi tamamlandıktan sonra İşletme'nin planına göre yapılacaktır.
- 7.3 Teklifler KDV hariç diğer tüm masraf ve vergiler dâhil olmak üzere toplam fiyat olarak TL veya TL ye çevrilebilir herhangi bir para birimi cinsinden verilecektir. Değerlendirme toplam fiyat üzerinden yapılacaktır.

Emre Yiğit
Elektrik-Elektronik Müh.

Ömer AKMAN
Elektrik-Elektronik
Mühendisi